


Standard
INVERTER V

S09SWT / S12SWT

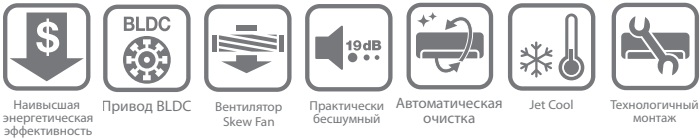

Модель		S09SWT	S12SWT
Холодопроизводительность	Вт	2 630	3 680
Теплопроизводительность	Вт	2 800	3 800
Потребляемая мощность	Охлаждение / Нагрев	Вт	1 090 / 970
	А	3,60 / 3,58	4,94 / 4,46
Рабочий ток	Охлаждение / Нагрев	А	16,4 / 16,2
	А	16,4 / 16,2	22,1 / 19,9
EER	Вт/Вт	3,37	3,38
COP	Бте/ч*Вт	11,51	11,52
	Вт/Вт	3,61	3,92
Электропитание	Ф / В / Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха	Внутр. блок/ Макс.	м³/мин	10
	Нар. блок/Макс.	м³/мин	27
Дегидратация	л/ч	0,83	0,95
Уровень шума (Звуковое давл., 1 м)	Внутр. Вых. / Средн. / Низк./Сон	дБ(А)±3	39 / 33 / 25 / 19
Заправка хладагента	Наружный, Макс	дБ(А)±3	47
	Тип / г	дБ(А)±3	47
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7,5м)	г/м	R410A, 600	R410A, 750
Кабель электропитания (с заземлением)	кол-во жил * мм²	3 * 1,0	3 * 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)	кол-во жил * мм²	4 * 0,75	4 * 0,75
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (")	6,35 (1/4)
	Газ	мм (")	9,52 (3/8)
Габаритные размеры (без упаковки)	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	756 * 265 * 184
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	885 * 285 * 210
Вес нетто	Внутренний	кг	7
	Наружный	кг	23,5
Диапазон рабочих темп-р	Охлаждение (Наружн.)	°C	18 ~ 48
	Нагрев (Наружн.)	°C	-5 ~ 24
Макс. длина трубопроводов	м	15	15
Макс. расстояние по вертикали	м	7	7


Примечания.

1. Производительности указаны для следующих условий:
Охлаждение : Температура воздуха в помещении 27°C_{ст}/ 19°C_{вн} / Температура наружного воздуха 35°C_{ст} / 24°C_{вн}
Нагрев : Температура воздуха в помещении 20°C_{ст} / 15°C_{вн} / Температура наружного воздуха 7°C_{ст} / 6°C_{вн}


2. Годовое потребление энергии принято для времени наработки системой 500 часов в год при номинальных параметрах

* Технические характеристики, особенности конструкции, содержащиеся в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.



S09SWT

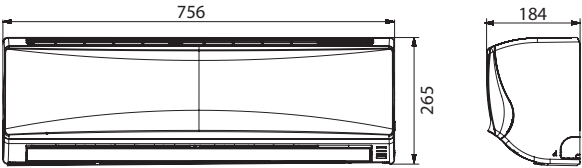

S12SWT

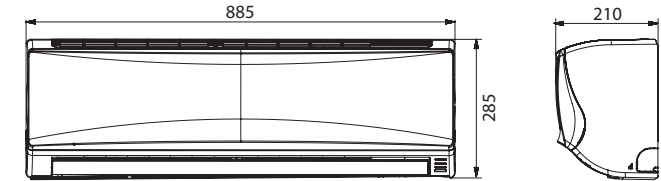

S09WUT / S12WUT

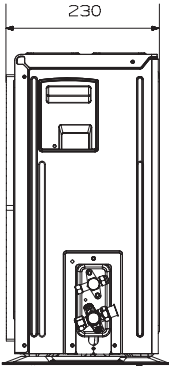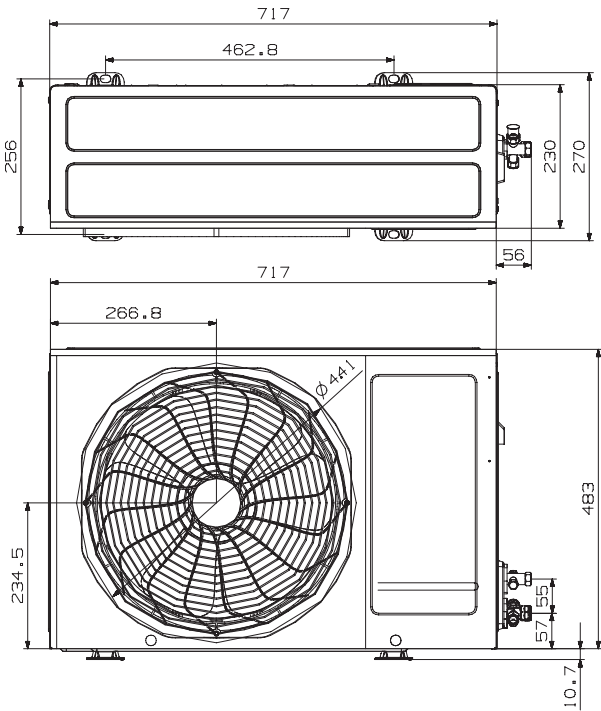

(Размеры в мм)

Поз.	Наименование
1	Решетка вентилятора
2	Подсоединение газового трубопровода
3	Подсоединение жидкостного трубопровода
4	Подключение кабелей электропитания и управления
5	Винт кабеля заземления
6	Защитная крышка запорных вентилей